株式会社アシスト　　処理施設の維持管理に関する記録

<管理型最終処分場>

（令和8年4月）

施設の点検

規定項目	擁壁・堰堤等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	各種配管
点検日	令和8年5月8日	令和8年5月8日	令和8年5月8日	令和8年5月8日	令和8年5月8日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容					

水質検査の実施状況と措置（1ヶ月に1回測定）

規定項目		地下水等	放流水
採取日		令和8年4月2日	令和8年4月2日
採取場所		別紙図面添付	別紙図面添付
分析結果が得られた日		令和8年4月14日	令和8年4月14日
分析結果	水素イオン濃度	—	7.3（18℃）
	生物化学的酸素要求量	—	13mg/L
	浮遊物質量	—	3mg/L
	電気伝導率	31mS/m	—
	塩化物イオン濃度	63mg/L	—
全項目分析結果（年2回測定）		—	—
ダイオキシン類 （年2回測定）		—	—
異常の有無		有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容			

残余の埋立容量（年1回以上測定）

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量	令和8年3月31日	151,352.800㎥

[別　　紙]

水質検査採取場所位置図

S=1/2,000

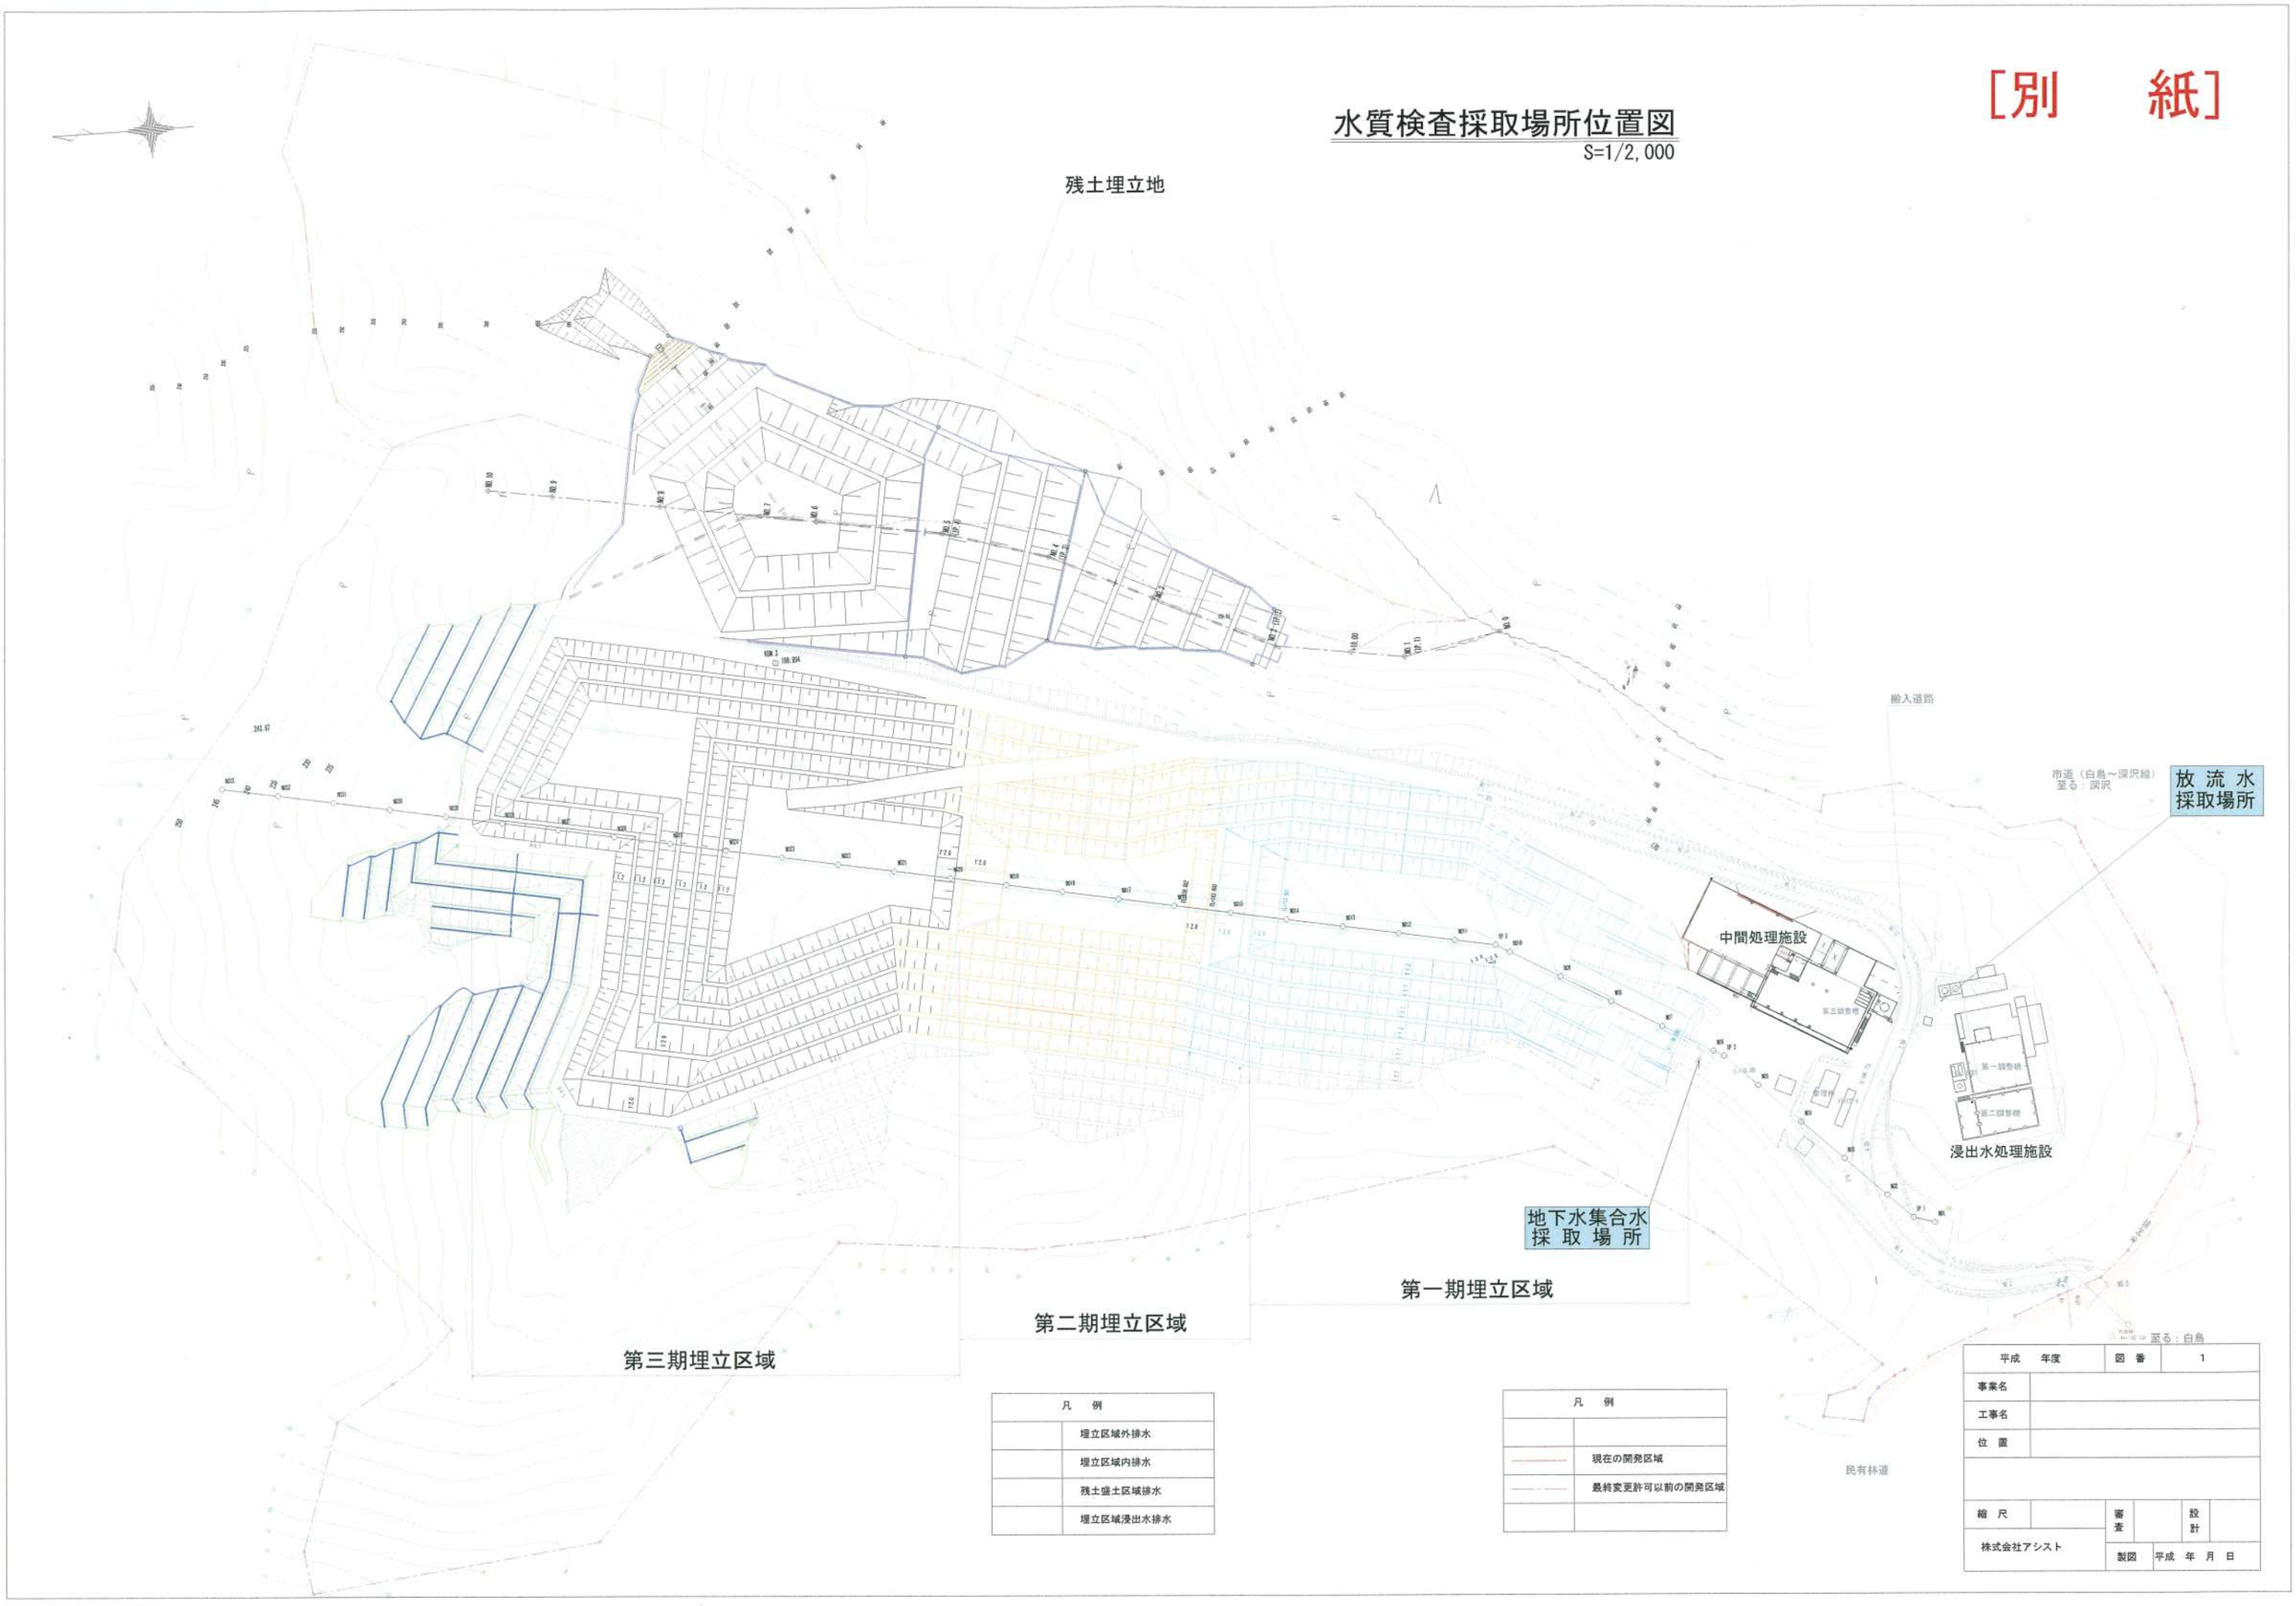

凡　例	
	埋立区域外排水
	埋立区域内排水
	残土盛土区域排水
	埋立区域浸出水排水

凡　例	
	現在の開発区域
	最終変更許可以前の開発区域

平成　年度		図　番	1
事業名			
工事名			
位　置			
縮　尺		審査	設計
株式会社アシスト		製図	平成　年　月　日